


Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavien voimajohtojen YVA-menettely

YDINVOIMALAITOSALUE

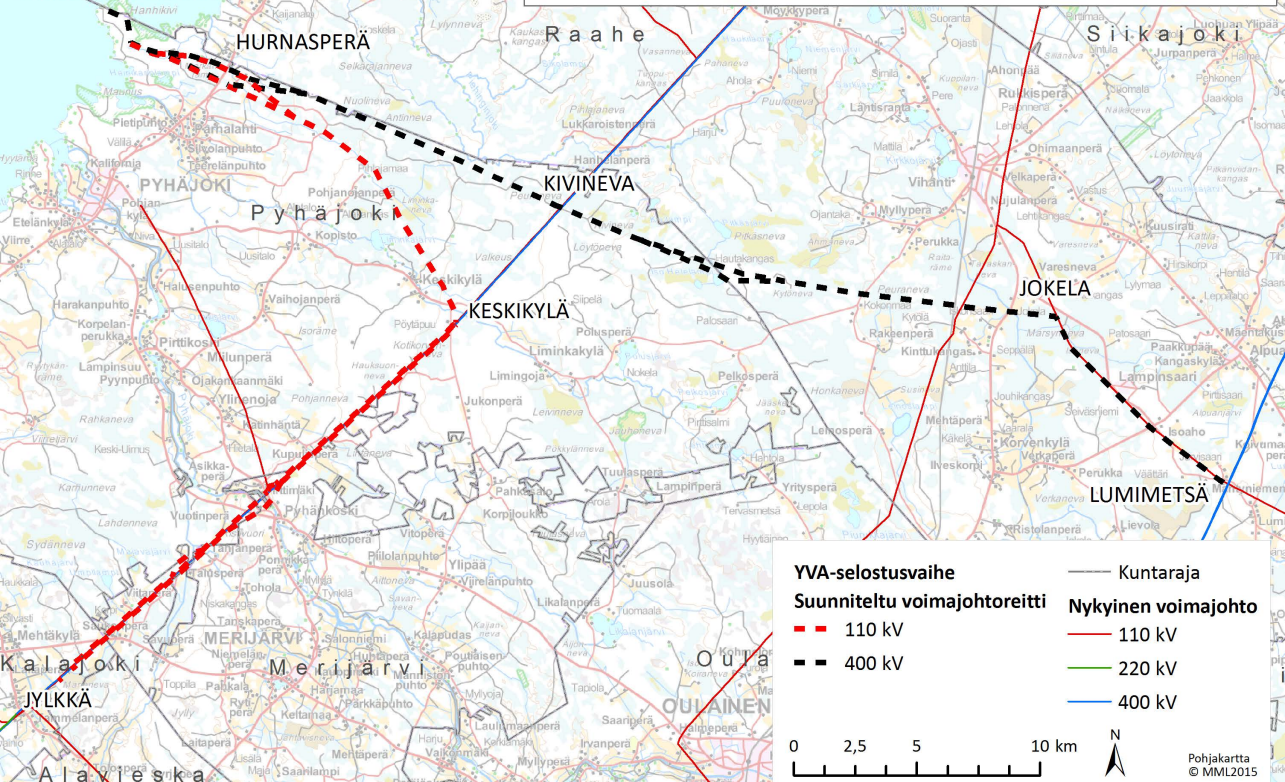

YVA-selostusvaihe

Suunniteltu voimajohtoreitti

— 110 kV

— 400 kV

— Kuntaraja

Nykyinen voimajohto

— 110 kV

— 220 kV

— 400 kV

0 2,5 5 10 km

