




# Vantaan Länsisalmen ja Helsingin Viikinmäen sähköasemien välinen 400 kV kaapeliyhteys

## Ympäristöselvitys

### Liite 2.2:

### Vaikutukset luonto- ja muinaisjäännöskohteisiin sekä asutukseen

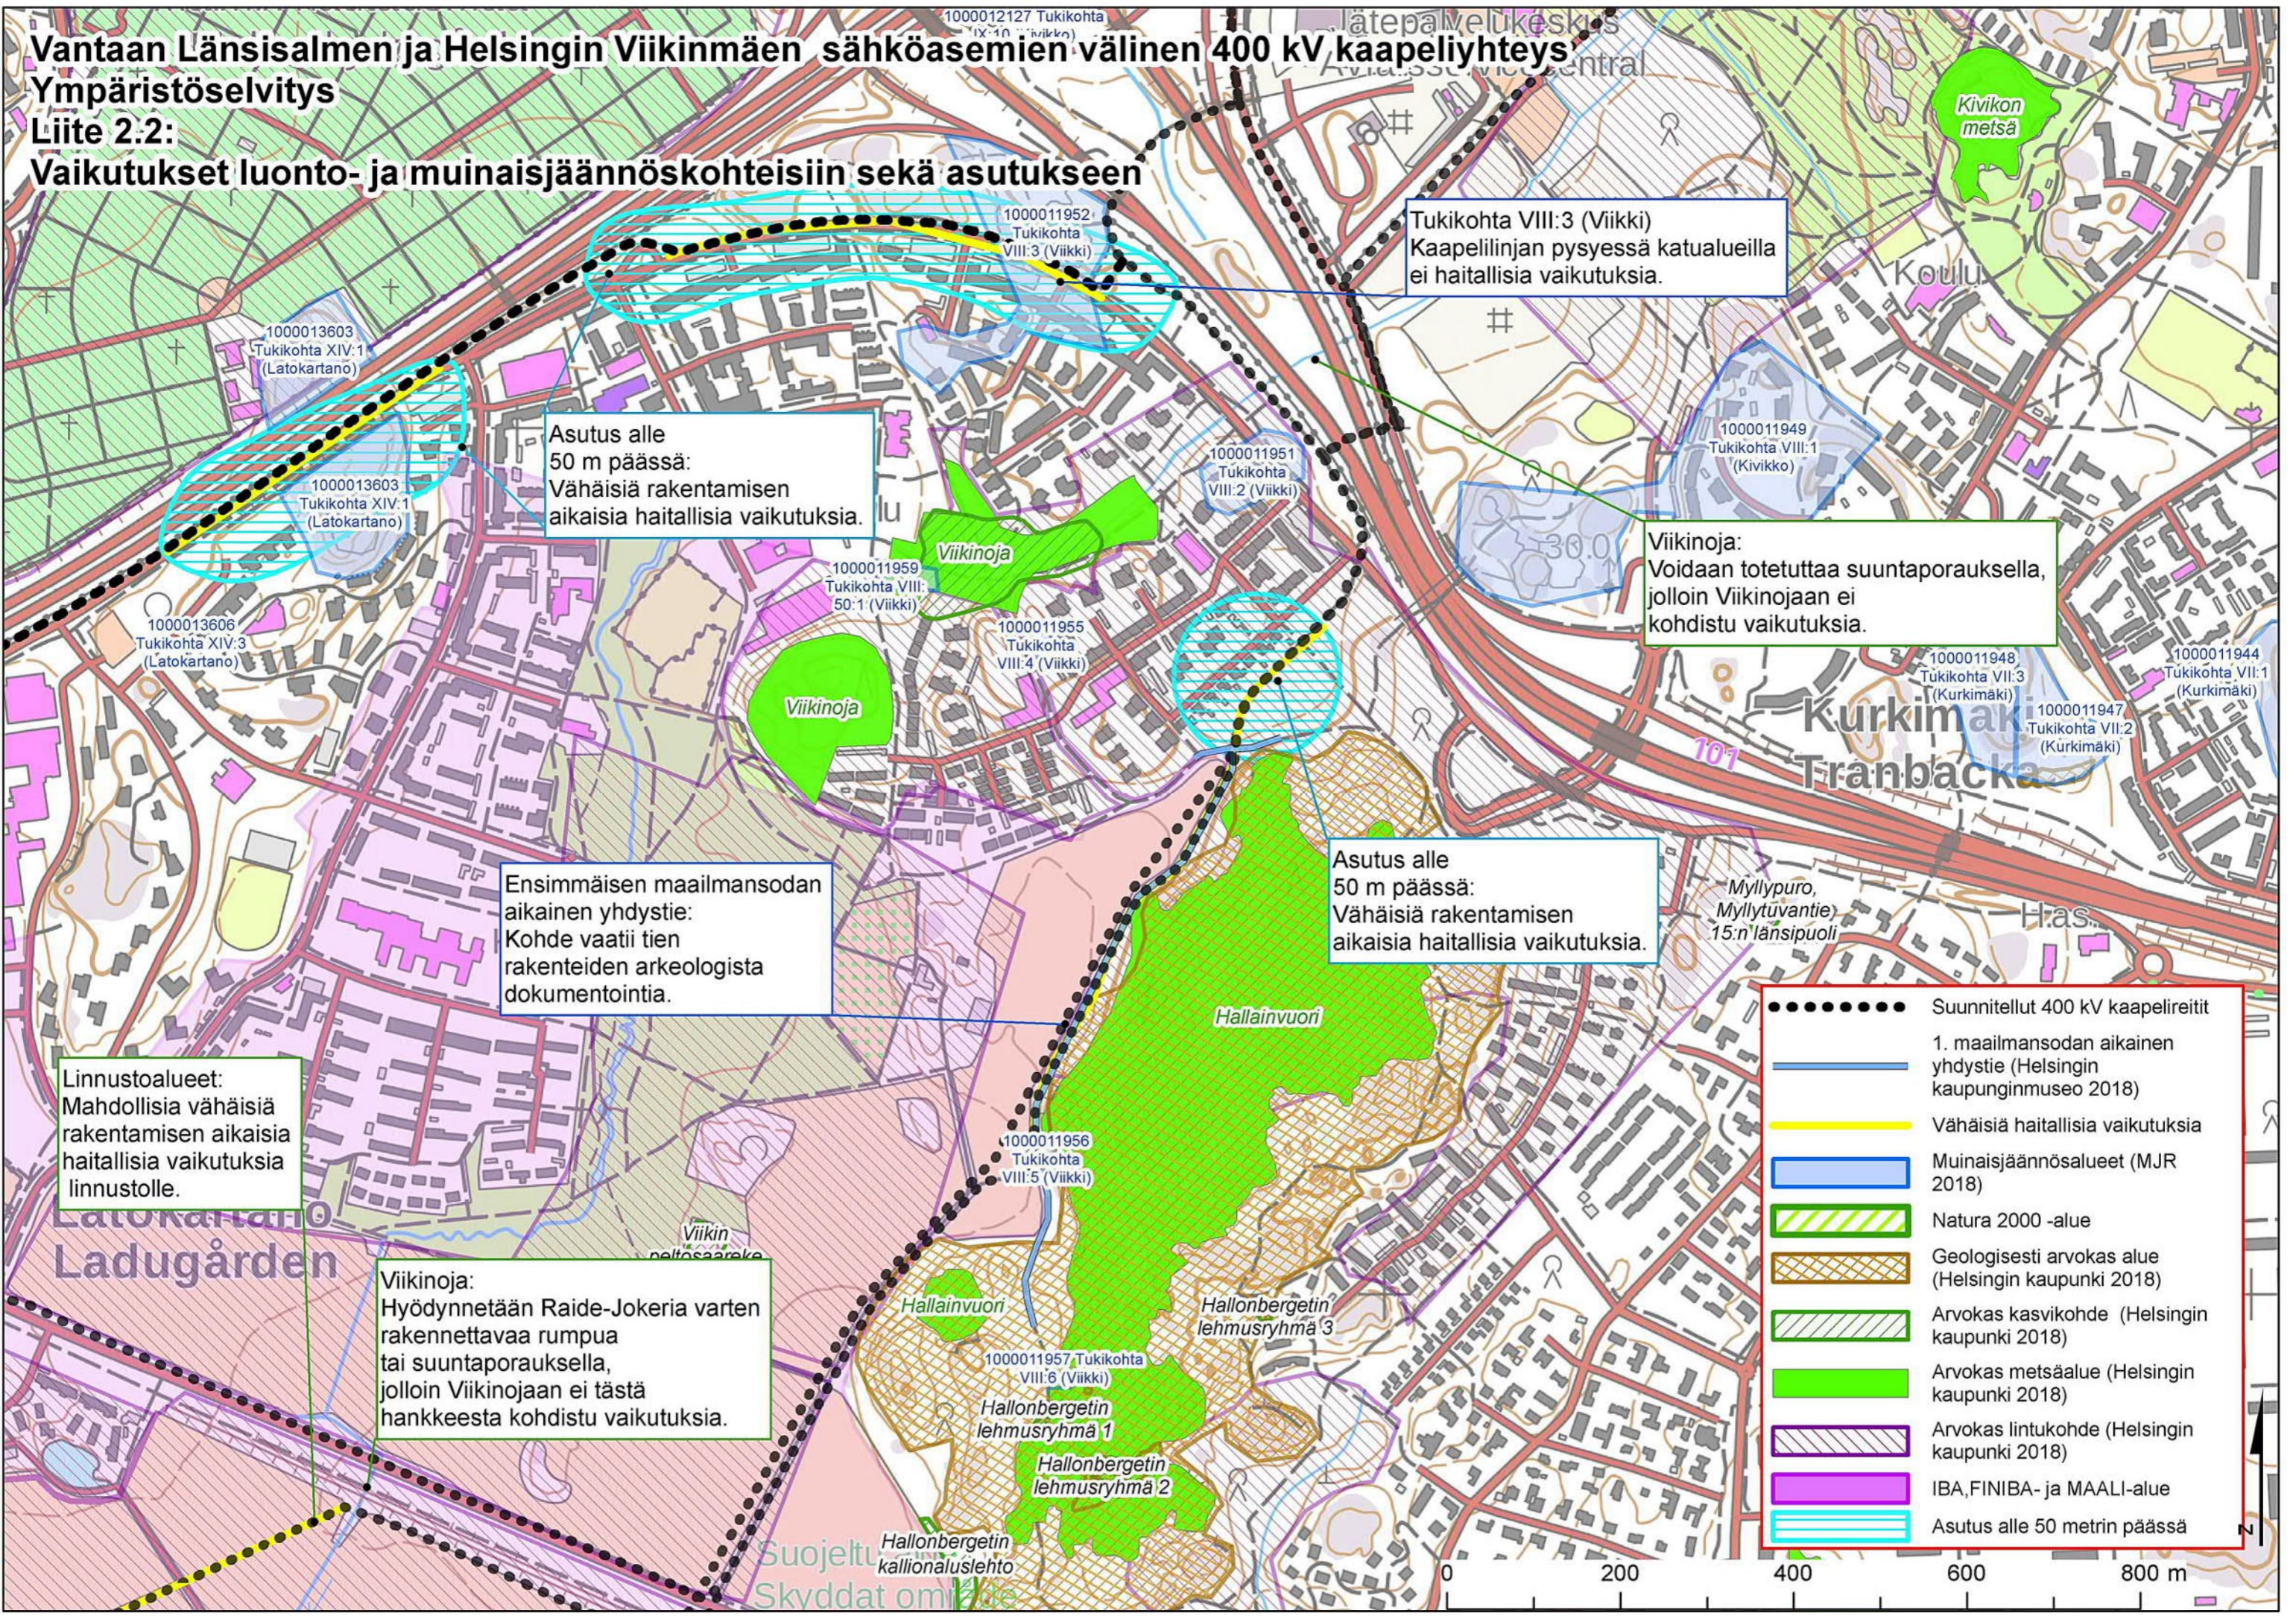

Tukikohta VIII:3 (Viikki)  
Kaapelilinjan pysyessä katualueilla  
ei haitallisia vaikutuksia.

Asutus alle  
50 m päässä:  
Vähäisiä rakentamisen  
aikaisia haitallisia vaikutuksia.

Viikinoja:  
Voidaan totetuttaa suuntaporauksella,  
jolloin Viikinojaan ei  
kohdistu vaikutuksia.

Ensimmäisen maailmansodan  
aikainen yhdystie:  
Kohde vaatii tien  
rakenteiden arkeologista  
dokumentointia.

Asutus alle  
50 m päässä:  
Vähäisiä rakentamisen  
aikaisia haitallisia vaikutuksia.

Linnustoalueet:  
Mahdollisia vähäisiä  
rakentamisen aikaisia  
haitallisia vaikutuksia  
linnustolle.

Viikinoja:  
Hyödynnetään Raide-Jokeria varten  
rakennettavaa rumpua  
tai suuntaporauksella,  
jolloin Viikinojaan ei tästä  
hankkeesta kohdistu vaikutuksia.

- Suunnitellut 400 kV kaapelireitit
- 1. maailmansodan aikainen yhdystie (Helsingin kaupungin museo 2018)
- Vähäisiä haitallisia vaikutuksia
- Muinaisjäännösalueet (MJR 2018)
- Natura 2000 -alue
- Geologisesti arvokas alue (Helsingin kaupunki 2018)
- Arvokas kasvikohte (Helsingin kaupunki 2018)
- Arvokas metsäalue (Helsingin kaupunki 2018)
- Arvokas lintukohte (Helsingin kaupunki 2018)
- IBA, FINIBA- ja MAALI-alue
- Asutus alle 50 metrin päässä


0 200 400 600 800 m

# Vantaan Länsisalmen ja Helsingin Viikinmäen sähköasemien välinen 400 kV kaapelyhteys

## Ympäristöselvitys

### Liite 2.3:

## Vaikutukset luonto- ja muinaisjäännöskohteisiin sekä asutukseen

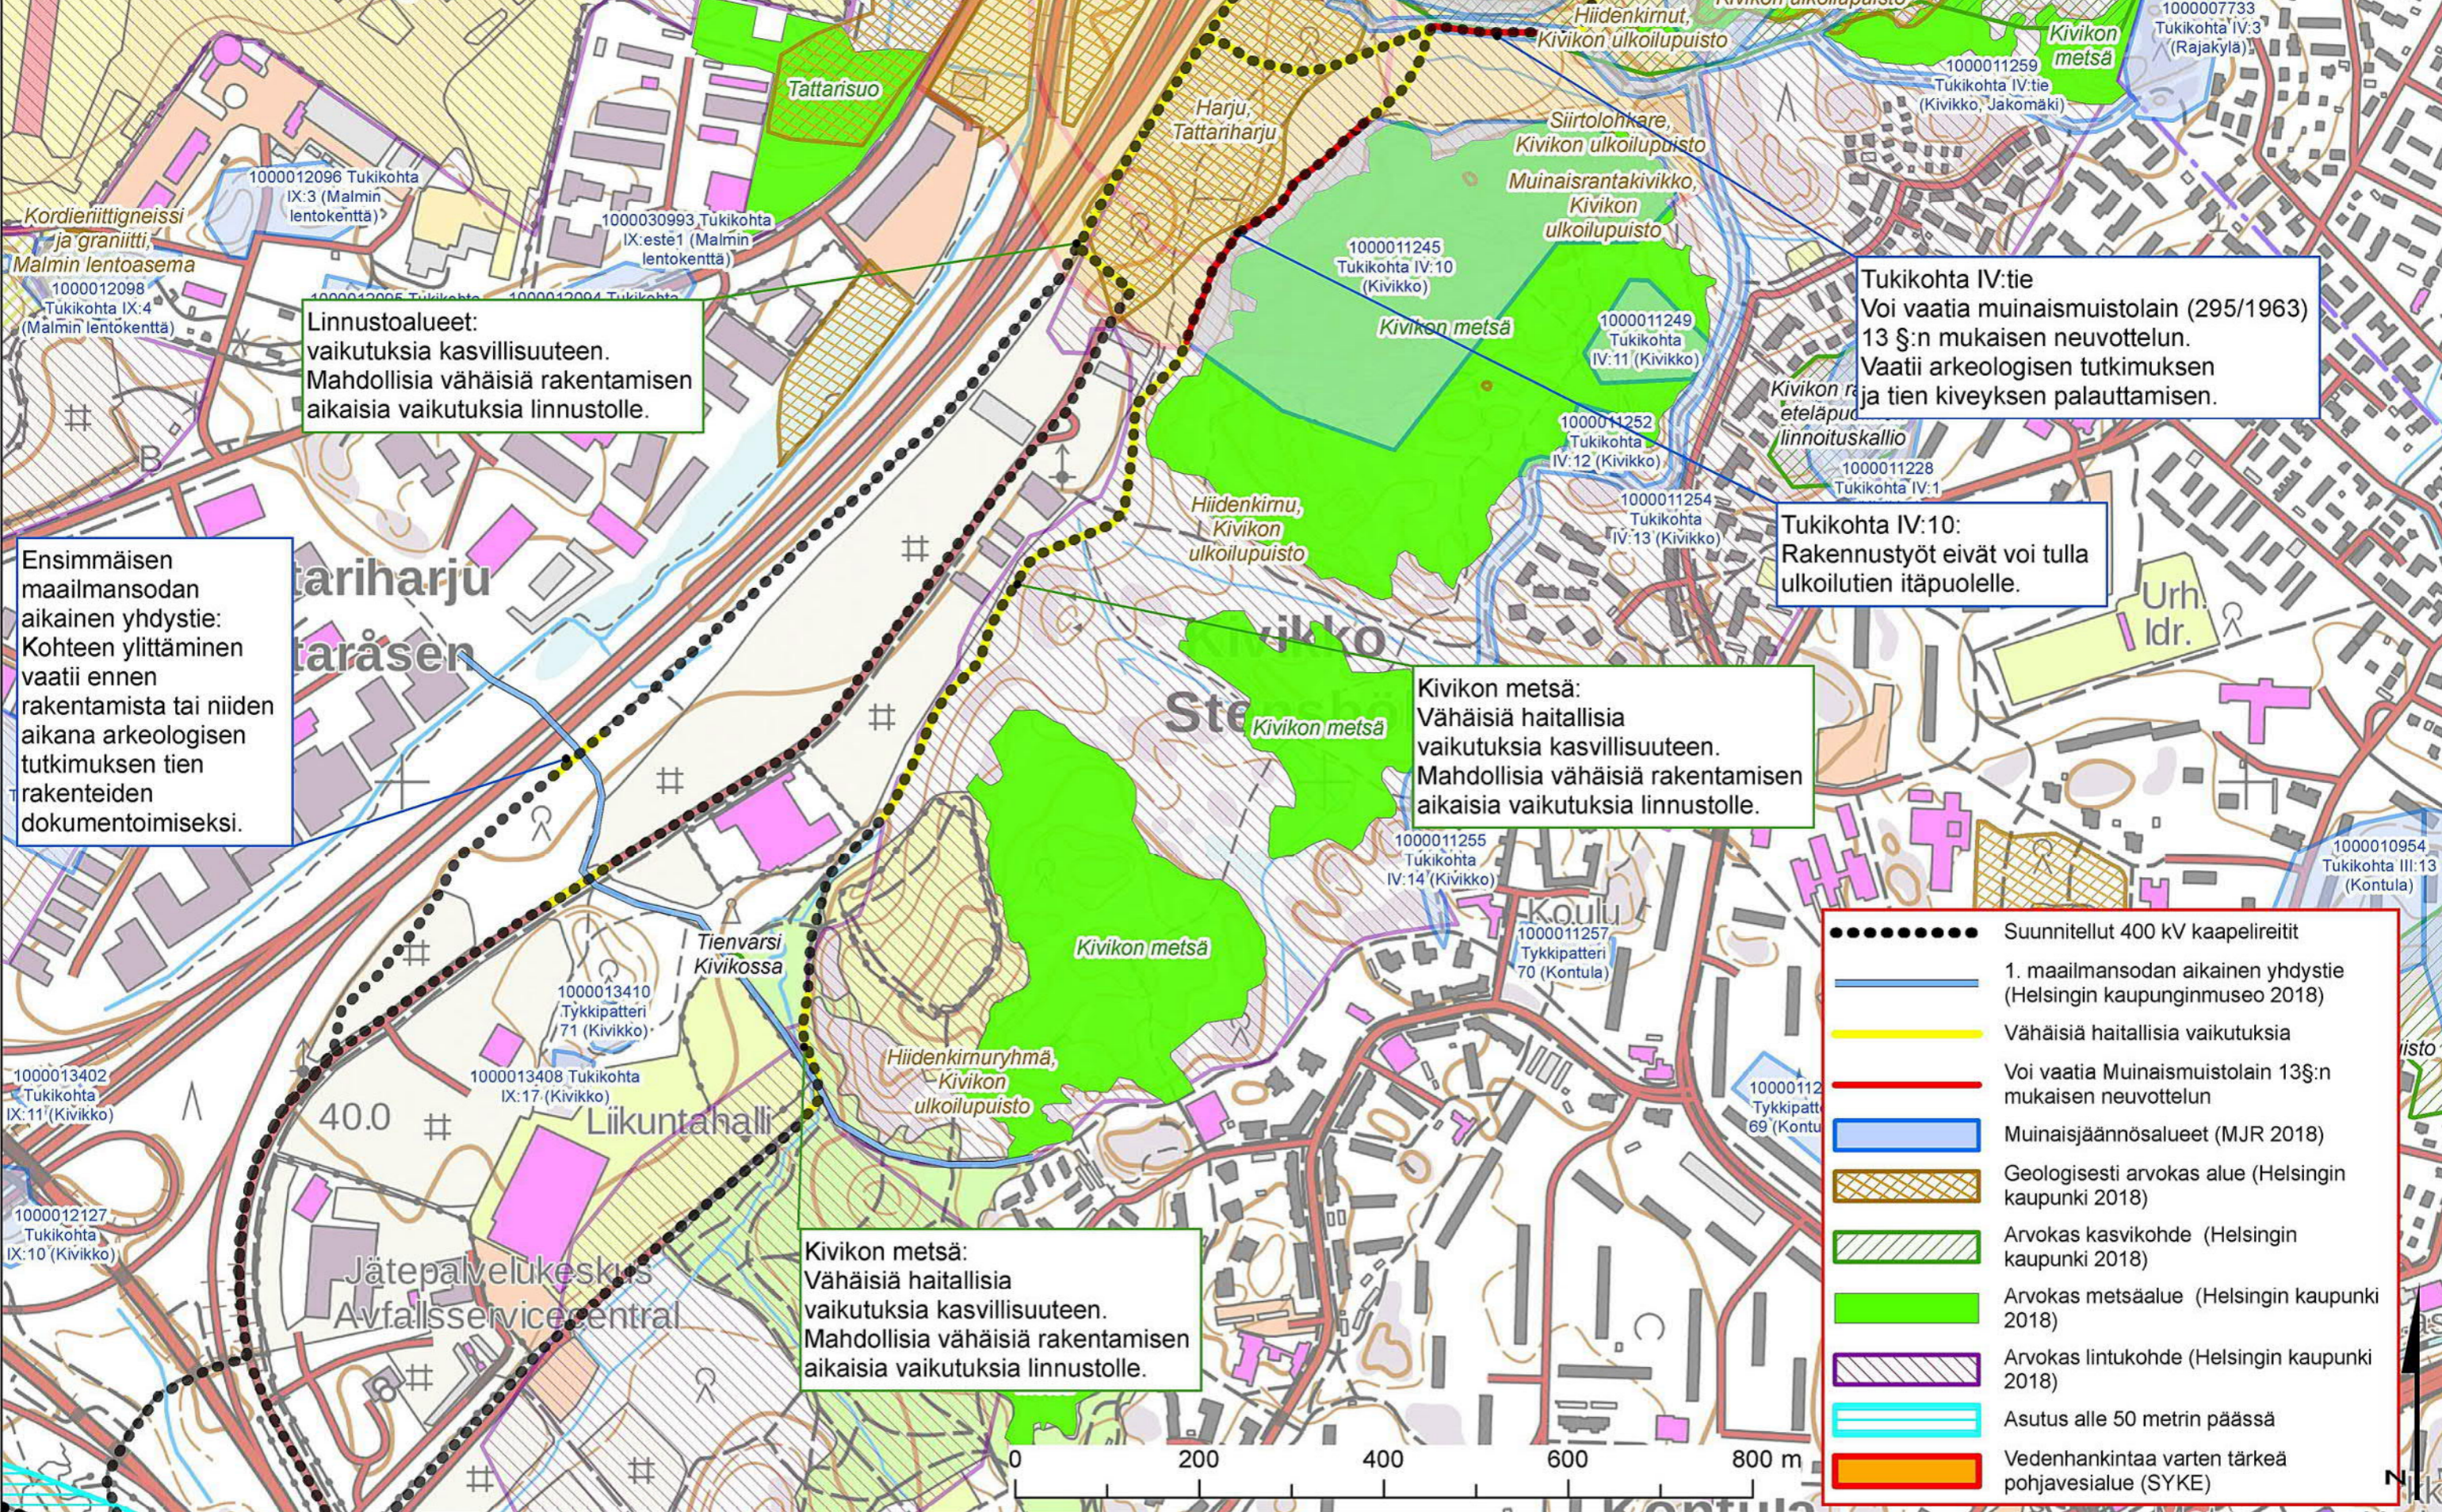

**Linnustoalueet:**  
vaikutuksia kasvillisuuteen.  
Mahdollisia vähäisiä rakentamisen aikaisia vaikutuksia linnustolle.

Ensimmäisen maailmansodan aikainen yhdytie:  
Kohteen ylittäminen vaatii ennen rakentamista tai niiden aikana arkeologisen tutkimuksen tien rakenteiden dokumentoimiseksi.

**Kivikon metsä:**  
Vähäisiä haitallisia vaikutuksia kasvillisuuteen.  
Mahdollisia vähäisiä rakentamisen aikaisia vaikutuksia linnustolle.

**Kivikon metsä:**  
Vähäisiä haitallisia vaikutuksia kasvillisuuteen.  
Mahdollisia vähäisiä rakentamisen aikaisia vaikutuksia linnustolle.

**Tukikohta IV:tie**  
Voi vaatia muinaismuistolain (295/1963) 13 §:n mukaisen neuvottelun.  
Vaatii arkeologisen tutkimuksen ja tien kiveyksen palauttamisen.

**Tukikohta IV:10:**  
Rakennustyöt eivät voi tulla ulkoilutien itäpuolelle.

- Suunnitellut 400 kV kaapelireitit
- 1. maailmansodan aikainen yhdytie (Helsingin kaupunginmuseo 2018)
- Vähäisiä haitallisia vaikutuksia
- Voi vaatia Muinaismuistolain 13§:n mukaisen neuvottelun
- Muinaisjäännösalueet (MJR 2018)
- Geologisesti arvokas alue (Helsingin kaupunki 2018)
- Arvokas kasvikohde (Helsingin kaupunki 2018)
- Arvokas metsäalue (Helsingin kaupunki 2018)
- Arvokas lintukohde (Helsingin kaupunki 2018)
- Asutus alle 50 metrin päässä
- Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (SYKE)

# Vantaan Länsisalmen ja Helsingin Viikinmäen sähköasemien välinen 400 kV kaapeliyhteys

## Ympäristöselvitys

### Liite 2.4:

### Vaikutukset luonto- ja muinaisjäännöskohteisiin sekä asutukseen

**Tukikohta IV:7:**  
Voi vaatia muinaismuistolain (295/1963) 13 §:n mukaisen neuvottelun. Leikkauskohdat vaativat arkeologista tutkimusta ennen rakennustöitä tai niiden aikana.

**Tukikohta IV:este 1:**  
Voi vaatia muinaismuistolain (295/1963) 13 §:n mukaisen neuvottelun. Leikkauskohdat vaativat arkeologista tutkimusta ennen rakennustöitä tai niiden aikana.

**Tukikohta IV:5**  
Linnoituksiin kajoaminen voi vaatia muinaismuistolain (295/1963) 13 §:n mukaisen neuvottelun. Leikkauskohdat vaativat arkeologista tutkimusta ennen rakennustöitä tai niiden aikana.

**Asutus alle 50 m päässä:**  
Vähäisiä rakentamisen aikaisia haitallisia vaikutuksia.

**Linnustoalueet:**  
Mahdollisia vähäisiä rakentamisen aikaisia vaikutuksia linnustolle.

**Tukikohta IV:tie**  
Voi vaatia muinaismuistolain (295/1963) 13 §:n mukaisen neuvottelun. Vaatii arkeologisen tutkimuksen ja tien kiveyksen palauttamisen.

**Tukikohta IV:10:**  
Rakennustyöt eivät voi tulla ulkoilutien itäpuolelle.

**Kivikon metsä:**  
Vähäisiä haitallisia vaikutuksia kasvillisuuteen. Mahdollisia vähäisiä rakentamisen aikaisia vaikutuksia linnustolle.

**Kivikon metsä:**  
Vähäisiä haitallisia vaikutuksia kasvillisuuteen. Mahdollisia vähäisiä rakentamisen aikaisia vaikutuksia linnustolle.

- Suunnitellut 400 kV kaapelireitit
- Vähäisiä haitallisia vaikutuksia
- Voi vaatia Muinaismuistolain 13§:n mukaisen neuvottelun
- Muinaisjäännösalueet (MJR 2018)
- Geologisesti arvokas alue (Helsingin kaupunki 2018)
- Arvokas kasvikohte (Helsingin kaupunki 2018)
- Arvokas metsäalue (Helsingin kaupunki 2018)
- Arvokas lintukohde (Helsingin kaupunki 2018)
- Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
- Asutus alle 50 metrin päässä



# Vantaan Länsisalmen ja Helsingin Viikinmäen sähköasemien välinen 400 kV kaapeliyhteys

## Ympäristöselvitys

### Liite 2.5:

### Vaikutukset luonto- ja muinaisjäännöskohteisiin sekä asutukseen

